


PVD設備周圍高架平台

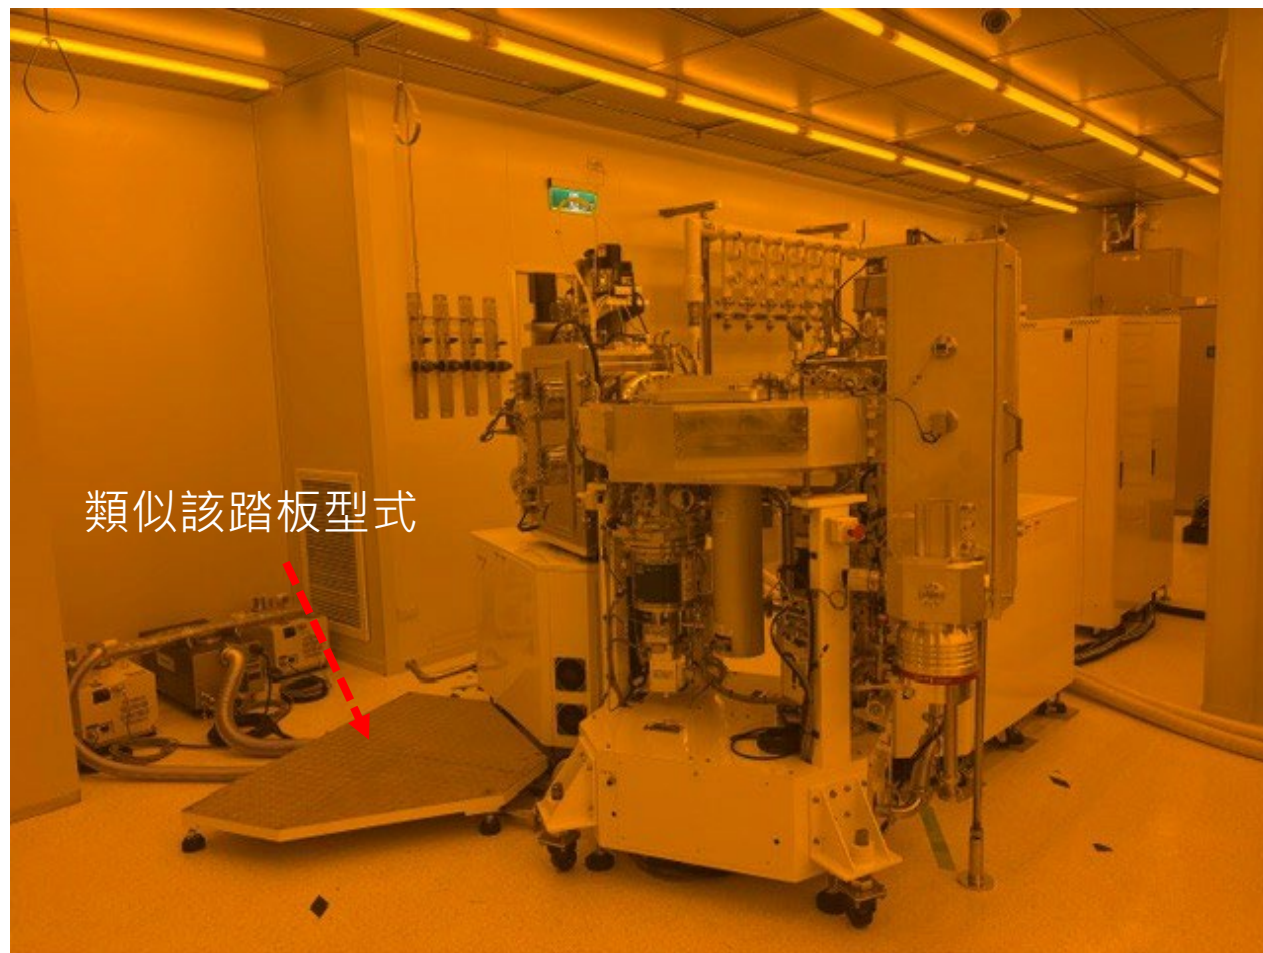

類似該踏板型式

需求：23館PVD設備周邊鋪設高架平台

規格：

1. 平台與設備本體間隙不得大於 5 公分。
2. 平台覆蓋設備周圍水、電、氣體管路。
3. 平台不得干涉設備維修門、閥件、設備相關一切操作。
4. 平台不得干涉實驗室門、消防設施、二次配管線操作
5. 平台表面需止滑材質，或防滑設計。
6. 廠商須現場丈量具體尺寸。

Fig：設備周圍示意圖