


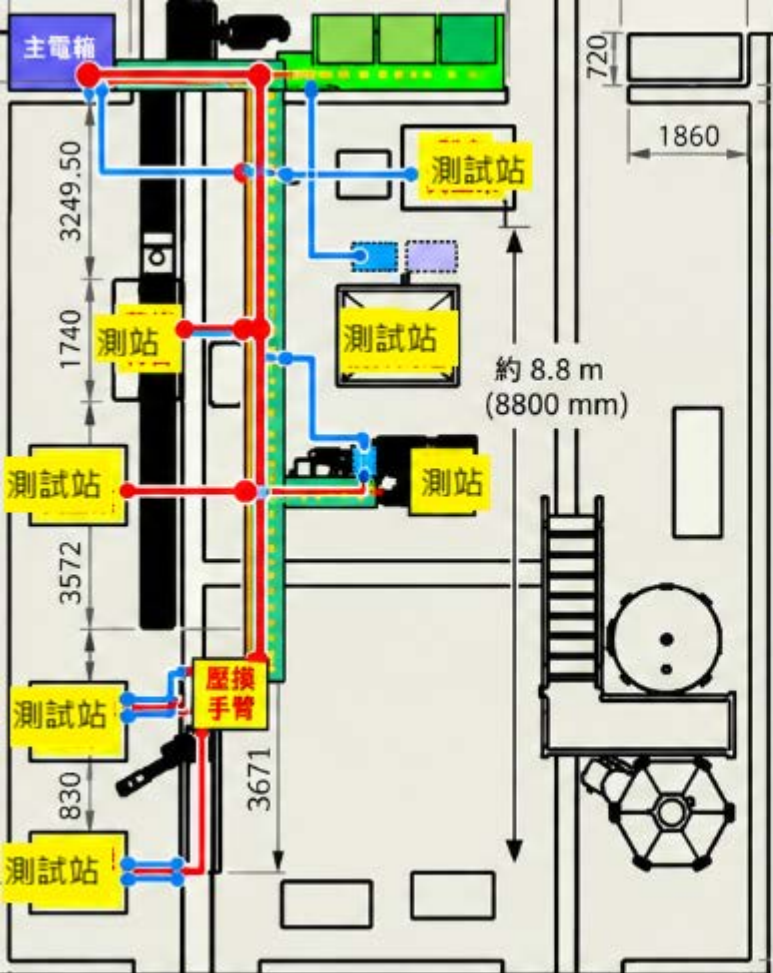

圖例

- 管型A
- 管型B
- A型管預留洩漏點
- B型管預留洩漏點
- 暗管區

約 9.2 m (估算)

主電箱

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

測試站

管型A

管型B

管型C

管型D

● 預留洩漏點

約 11.5 m
(估算)